化学物質の発散に対する衛生上の措置チェックフロー

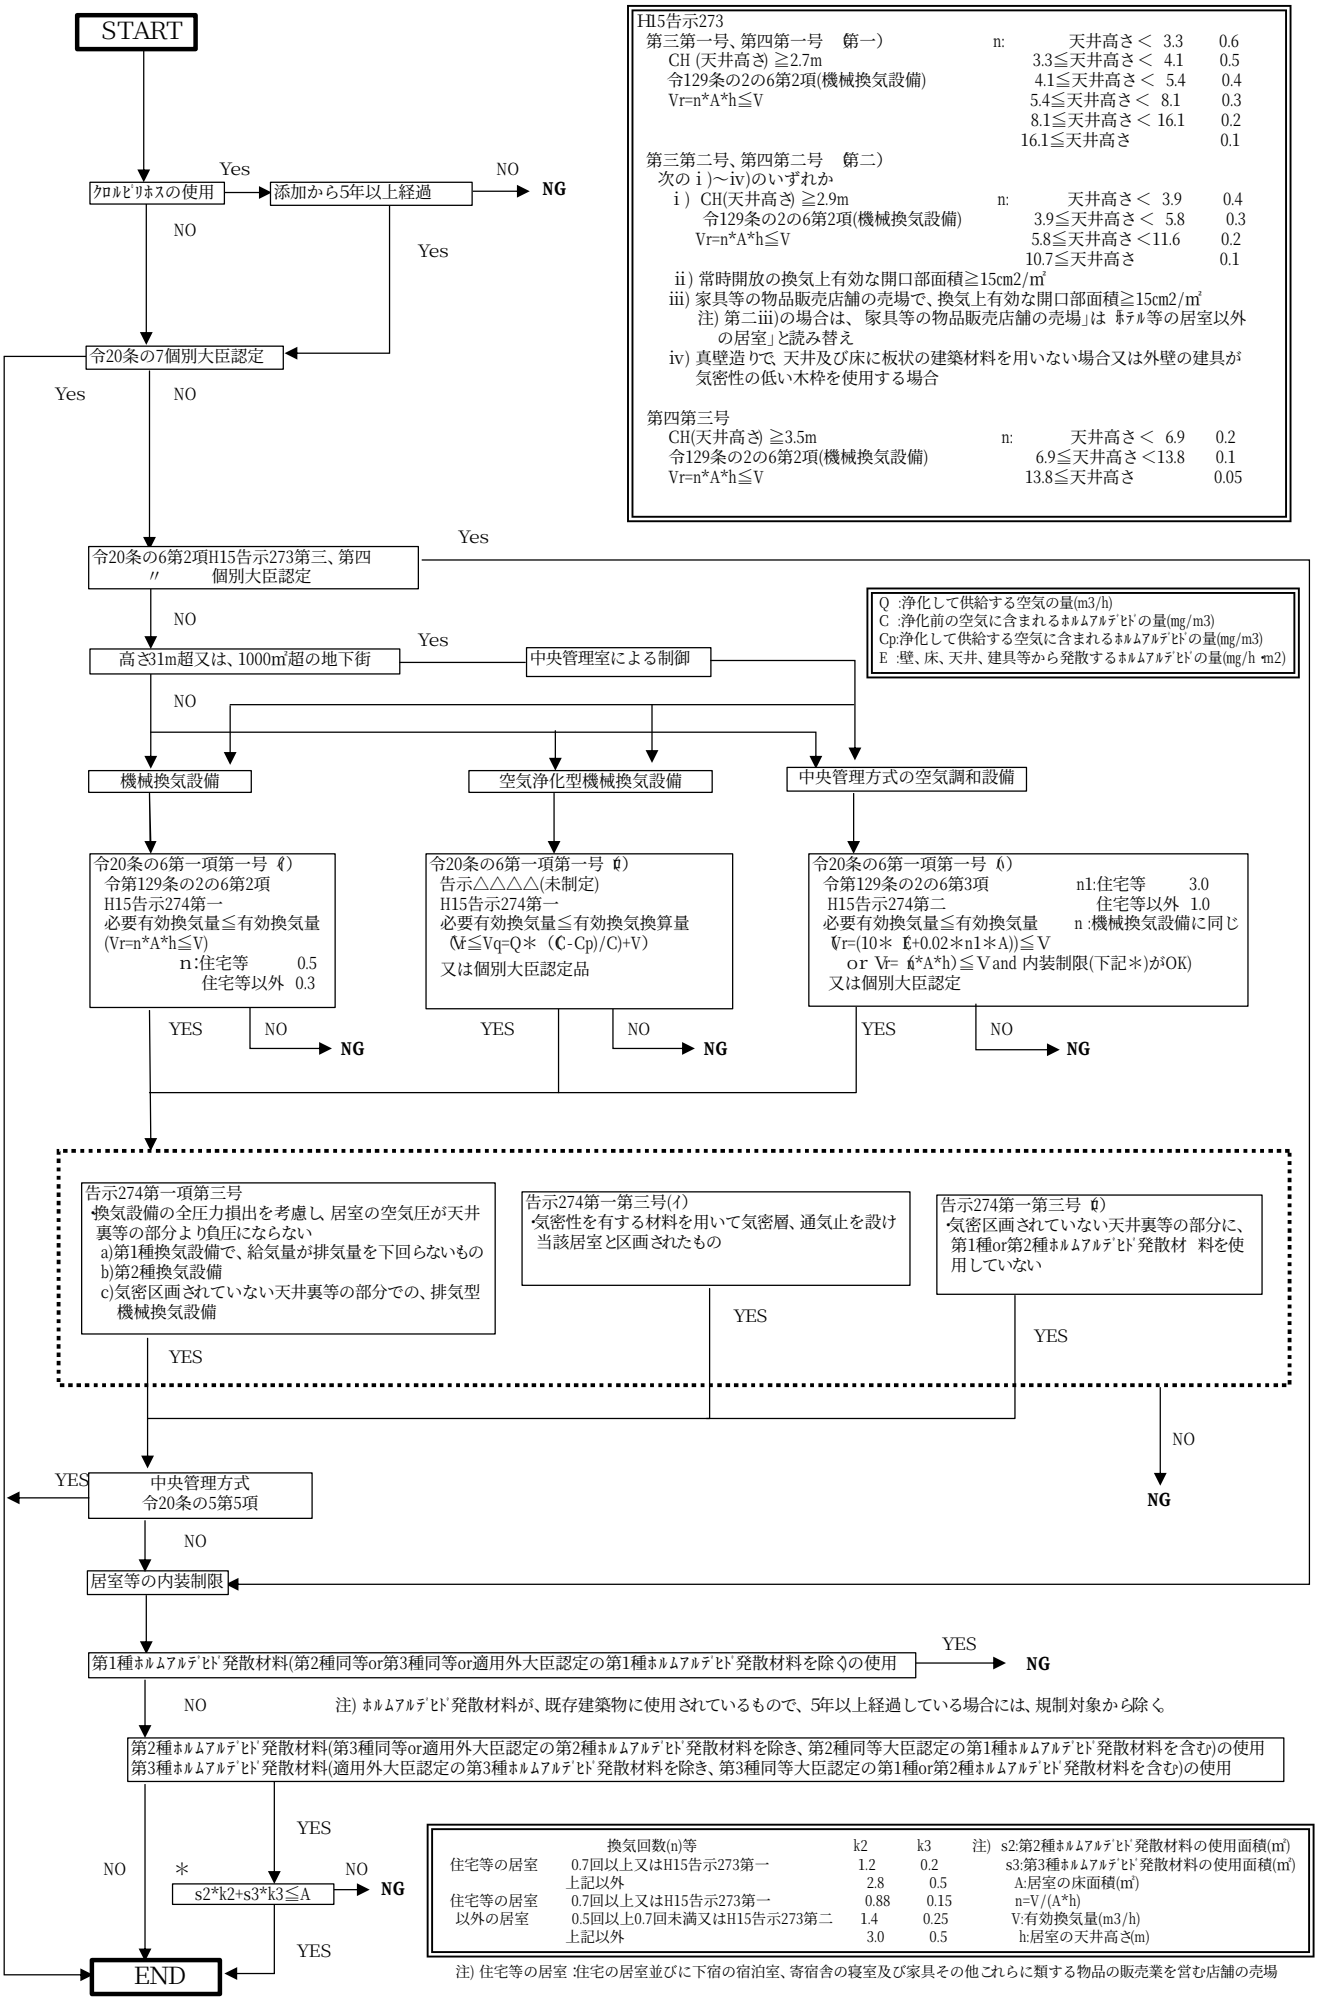

H15告示273

第三第一号、第四第一号　(第一)

CH (天井高さ) ≧2.7m

令129条の2の6第2項(機械換気設備)

Vr=n*A*h≦V

n:	天井高さ＜ 3.3	0.6
	3.3≦天井高さ＜ 4.1	0.5
	4.1≦天井高さ＜ 5.4	0.4
	5.4≦天井高さ＜ 8.1	0.3
	8.1≦天井高さ＜ 16.1	0.2
	16.1≦天井高さ	0.1

第三第二号、第四第二号　(第二)

次のｉ)～iv)のいずれか

ｉ) CH(天井高さ) ≧2.9m

令129条の2の6第2項(機械換気設備)

Vr=n*A*h≦V

n:	天井高さ＜ 3.9	0.4
	3.9≦天井高さ＜ 5.8	0.3
	5.8≦天井高さ＜11.6	0.2
	10.7≦天井高さ	0.1

ii) 常時開放の換気上有効な開口部面積≧15cm2/㎡

iii) 家具等の物品販売店舗の売場で、換気上有効な開口部面積≧15cm2/㎡

注) 第二iii)の場合は、「家具等の物品販売店舗の売場」は「ﾎﾃﾙ等の居室以外の居室」と読み替え

iv) 真壁造りで、天井及び床に板状の建築材料を用いない場合又は外壁の建具が気密性の低い木枠を使用する場合

第四第三号

CH(天井高さ) ≧3.5m

令129条の2の6第2項(機械換気設備)

Vr=n*A*h≦V

n:	天井高さ＜ 6.9	0.2
	6.9≦天井高さ＜13.8	0.1
	13.8≦天井高さ	0.05

	換気回数(n)等	k2	k3
住宅等の居室	0.7回以上又はH15告示273第一	1.2	0.2
	上記以外	2.8	0.5
住宅等の居室以外の居室	0.7回以上又はH15告示273第一	0.88	0.15
	0.5回以上0.7回未満又はH15告示273第二	1.4	0.25
	上記以外	3.0	0.5

注) s2:第2種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料の使用面積(㎡)
s3:第3種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散材料の使用面積(㎡)
A:居室の床面積(㎡)
n=V/(A*h)
V:有効換気量(m3/h)
h:居室の天井高さ(m)

注) 住宅等の居室 :住宅の居室並びに下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び家具その他これらに類する物品の販売業を営む店舗の売場